



PROF40-L...-TRS...

Passerelle de communication et alimentation pour zone 2



- pour atmosphère explosible gaz zone 2
- possibilité d'alimenter le module raccordé
- transmission de la communication numérique
- RS485 ou RS232 vers RS485 IS
- MODBUS, PROFIBUS DP par exemple
- connecteurs débrochables
- distribution de l'alimentation par limande
- encliquetable profil chapeau NFC 63015 EN 50022

La passerelle de communication PROF40-L...-TRS... permet d'interfacer et d'isoler des communications numériques sur RS485 IS en zone dangereuse (zone 2), notamment PROFIBUS DP ou MODBUS vers ou depuis une zone explosive, et de fournir une alimentation au module communicant.

La passerelle PROF40-L...-TRS... se présente en borne indépendante encliquetable sur profil chapeau 35 mm symétrique. Le raccordement se fait par borniers à vis débrochables. Elle sera alimentée en 24V continu, la possibilité, en standard, de distribuer l'alimentation par une limande permet un gain de temps et de place sur cette partie de câblage.

Fonction passerelle de communication

Configurable côté zone non dangereuse RS232 (2 ou 4 fils) ou RS485 half duplex (2 ou 4 fils), côté zone non dangereuse RS485 IS 2 fils.
Détection automatique de la vitesse de 4800 bauds à 1,5 Mbauds et auto adaptation en parité et stop bits.
Interface transparente au protocole utilisé, convient notamment aux communications MODBUS, PROFIBUS DP (jusque 1,5Mbauds), Jbus, Unitel Way...
Délai de retournement 0,5bit
Temps de propagation 350ns
Bouchons de terminaison de lignes intégrées (côté réception $\approx 120\Omega$)

Fonction d'alimentation

Fonction alimentation indépendante et isolée de la communication.
Témoins LED en façade

- de présence d'alimentation
- de contrôle de communication en entrée et en sortie

Alimentation primaire

22,8V à 26,4V 9VA

Environnement

Température de fonctionnement : -20°C à $+50^{\circ}\text{C}$
Température de stockage : -40°C à $+80^{\circ}\text{C}$

Conditions spéciales pour une utilisation sûre

PROF40-L...-TRS... est un matériel répondant à la directive ATEX 2014/34/UE.

Marquage II (3) G [Ex ic] IIc (Gc)

T° ambiante : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

Le matériel est un matériel associé de sécurité intrinsèque [ic], il ne doit pas être installé en atmosphères explosives. Il peut être raccordé à un matériel installé en zone 2.

Mécanique

Borne montage profil chapeau (symétrique) NFC 63015 et EN50022

Raccordement sur borniers à vis débrochables - section max $2,5\text{mm}^2$ côté NSI – $1,5\text{mm}^2$ côté SI

Possibilité de distribution alimentation par limande

Dimensions : largeur sur rail 37mm

Profondeur 120mm hauteur 90mm -145mm hors tout câbles inclus.

Entraxe minimum entre rails : 180mm


Poids : 350g



Le matériel porte le marquage CE conformément à la directive 2014/30/UE. Le matériel répond à la norme NF EN CEI 61326-1.

Références	Paramètres fonctionnels		Paramètres relatifs à la sécurité bornier alimentation-bornes A et B					Paramètres relatifs à la sécurité bornier communication-bornes C, D et E				
	V	mA	Uo	Io	Po	Co IIC	Lo IIC	Uo	Io	Po	Co IIC	Lo IIC
Modèles			V	mA	W	μF	mH	V	mA	W	μF	mH
PROF40-L24210-C024-TRS	24	190	25,2	210	5,3	390	1,8	5,88	375	0,55	670	4
PROF40-L0061-C024-TRS-TERZ								10,3	61	0,853	2,63	0,2


Cette documentation fait office de notice d'instruction ATEX






Raccordement côté zone dangereuse (bornier CN4)

Raccordement de la fonction alimentation

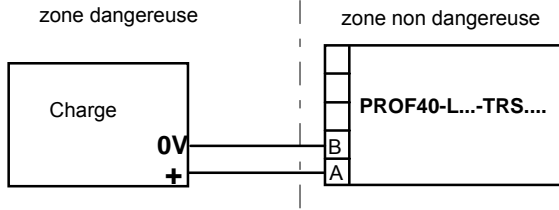


Raccordement de la fonction communication

La communication en sortie est au standard RS485 IS et permet les raccordements de plusieurs éléments en conséquence. La résistance de terminaison incluse et toujours active est de valeur 220Ω.

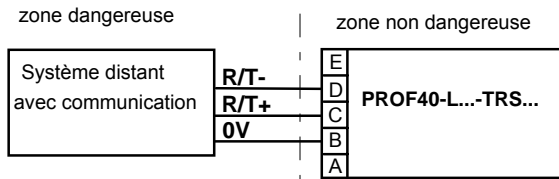


Raccordement de la fonction communication + alimentation

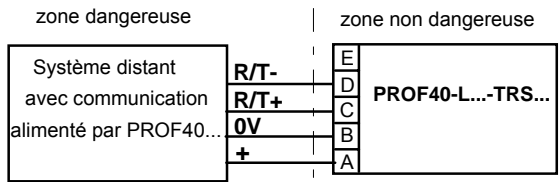

Raccordement de l'alimentation primaire (borniers CN2 et CN3)

L'alimentation primaire peut être distribuée d'un module au suivant par la limande fournie avec l'appareil.




Ce matériel est garanti un an, pièces et main d'œuvre retour en nos locaux.

Seule A puissance 3 est autorisée à effectuer les réparations ou modifications, même hors période de garantie, en vue d'une remise en service ultérieures, d'un des produits pour atmosphères explosibles. A puissance 3 dégage sa responsabilité, dans le cas du non-respect de cette clause, pour toute non-conformité qui serait constatée a posteriori.


Raccordement de la communication en zone non dangereuse (bornier CN1)

Liaison RS232 sans contrôle de flux (exemple SubD9 d'un PC)

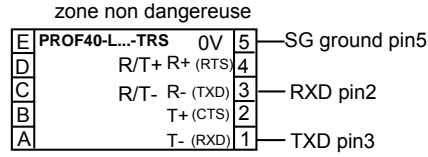


CFG1	CFG2	CFG3	Configuration
ON	OFF	OFF	RS232 – RTS commande le passage
ON	OFF	ON	RS232
ON	ON	OFF	RS232 – RTS inversé commande le passage
ON	ON	ON	RS232

Liaison RS232 avec contrôle de flux (exemple SubD9 d'un PC)

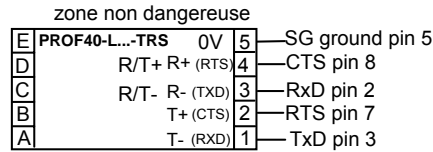


Liaison RS485 2 fils

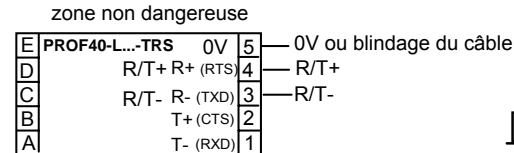

CFG1	CFG2	CFG3	Configuration
OFF	ON	OFF	RS485 – 2 fils avec terminaison active
OFF	ON	ON	RS485 – 2 fils avec terminaison inactive

Liaison RS485 4 fils

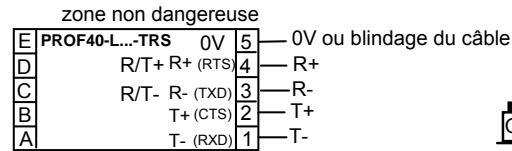

CFG1	CFG2	CFG3	Configuration
OFF	OFF	OFF	RS485 – 4 fils avec terminaison active
OFF	OFF	ON	RS485 – 4 fils avec terminaison inactive

